



👉 商業施設・ホテルのお客様へのご案内です。

BA.CLOUD

IoT省エネ換気空調制御システム

特許
取得済

Pick Up!
SUZUYO

商業施設やホテルでは、だいたい過剰な換気をしているかもしれません。

▶BA CLOUDで換気を適正に制御することで、

換気・空調の電気代・ガス代を最大80%削減します!


なぜ換気制御で電気代・ガス代が削減?

POINT

換気には3つの“ムダ”があります。

換気により、空調はムダな稼働をしていました。

換気制御でムダをなくして、
電気代・ガス代削減を実現します!

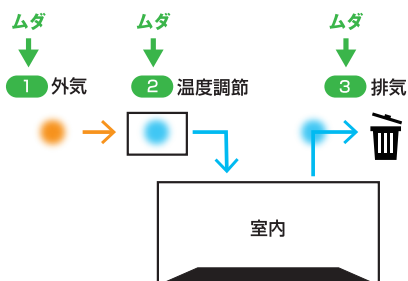

換気のムダは意外と注目されていない!

ムダ 1 換気により、外気を取り込み過ぎている



ムダ 2 余剰の外気まで、エアコンで冷やしている

ムダ 3 排気により、冷やした余剰空気を捨ててしまっている

換気制御システム BA CLOUDとは?



BA CLOUDはcynaps社が開発した最先端のIoT技術を利用した換気制御システムです。CO2/温湿度センサーを設置し空気環境を測定、その測定値に基づいてIoTコントローラーで換気設備を適正に制御します。クラウド上でリアルタイムに遠隔監視もできます。

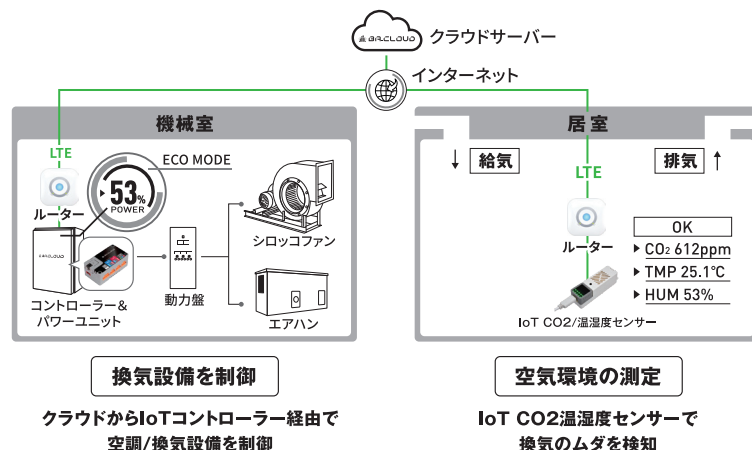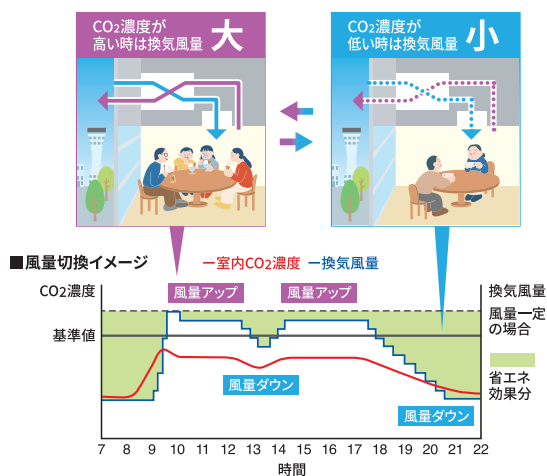

換気・空調の「省エネ・省コスト・CO2削減!」

換気のムダをなくすので「快適な空気環境」はそのまま!

自動制御なので「手間なく運用」できます。

後付設置なので「営業を止めずに施工」できます!

お問い合わせはこちら



鈴与商事株式会社

削減効果大きい施設

面積が広い

営業時間が長い

稼働日が多い

利用者の波がある

大型ホテル

- ラグジュアリーホテル
- シティホテル
- リゾートホテル




大型ショッピングセンター

- 百貨店
- ショッピングモール
- 複合開発型
- 駅ビル



大型店舗

- ホームセンター
- 家電量販店
- 家具量販店



採用実績

ホテルグランヒルズ静岡様



BA CLOUDの制御対象 **全16系統**
厨房、大宴会場、レストラン、店舗などの
給気・排気ファン、エアハン

BA CLOUD導入前後の光熱費の変化(予想)

対象設備に対しての削減率 **45.8%** (見込)


CO₂削減見込

▲150t-CO₂/年

成果報酬プランでのご導入

初期費用不要

削減額の内の一部(例:50%)を
サービス料として毎月ご請求(10年間契約)



大規模な施設を中心に続々とご採用いただいています!

アパホテル株式会社
(ホテル)

アールエヌティーホテルズ株式会社
<リッチモンドホテル> (ホテル)

ロイヤルマネジメント株式会社
<てんや> (飲食店)

伊予鉄総合企画株式会社
(オフィス)

大田区 大田区産業プラザPIO
(行政)

導入の流れ

「機器表・図面(空調・換気)・稼働時間・光熱費明細」をご用意いただければ、
BA CLOUD導入の**収支シミュレーション**ができますので、ぜひご相談ください!

ご提案

収支
シミュレーション

現地調査

契約

施工

サービス
開始(計測)

削減効果
実感



鈴与商事株式会社

本部：静岡県静岡市葵区栄町1-3

産業燃料販売部
054-273-7804

エネルギーシステム営業部
054-663-3390

電力営業部
054-273-7761

建材製品営業部
054-663-9281

化学品営業部
054-663-9275

F A 営業部
0532-55-1115

D X 営業部
054-663-9279

東京支店：03-5733-3268
東京都港区芝公園1-2-12 7F

北関東営業所：0276-47-0911
群馬県太田市新井町517-6 3F

甲府支店：055-228-2267
山梨県甲府市朝気3丁目21-4 2F

松本支店：0263-85-5841
長野県松本市大字笹賀7127-2

沼津支店：055-972-1000
静岡県沼津市大岡字古関1

富士支店：0545-77-9600
静岡県富士市大淵2670

静岡支店：054-263-2499
静岡県静岡市葵区長沼897-2 3F

藤枝支店：054-636-6211
静岡県藤枝市前島2-6-13

浜松支店：053-422-8130
静岡県浜松市中央区龍光町93-1

豊橋支店：0533-86-8148
愛知県豊川市白鳥町原溝100

名古屋支店：050-9001-9483
愛知県名古屋市中区丸の内1-15-9 9F



オススメ商材



法人のお客様
鈴与商事Webサイト

鈴与商事

検索